


**OBJETIVO: AFASTAMENTO DE REDE**  
**ENDEREÇO: RUA PROJETADA - SN - LARANJAL**  
**A PEDIDO DE PM LARANJAL**  
**TEL.: (32) 99830-6488 / (32)99926-5128**

**ALIM.: LRJ-LRJ(1,4KV)**

**OBRA: 020-23-00929**  
**DM: 510117**

**ACESSO: LOCAL COM ACESSO.**  
**OB.: PROIETO ELABORADO EM CAMPO CONFORME ORIENTAÇÃO DO**  
**COORDENADOR MUNICIPAL DEFESA CIVIL (JULIO CARNEIRO), O**  
**MESMO DESEJA DESLOCAR ALGUNS RAMAIS DE SERVIÇO E**  
**AFASTAMENTO DE REDE DEVIDO A RISCO NO LOCAL.**

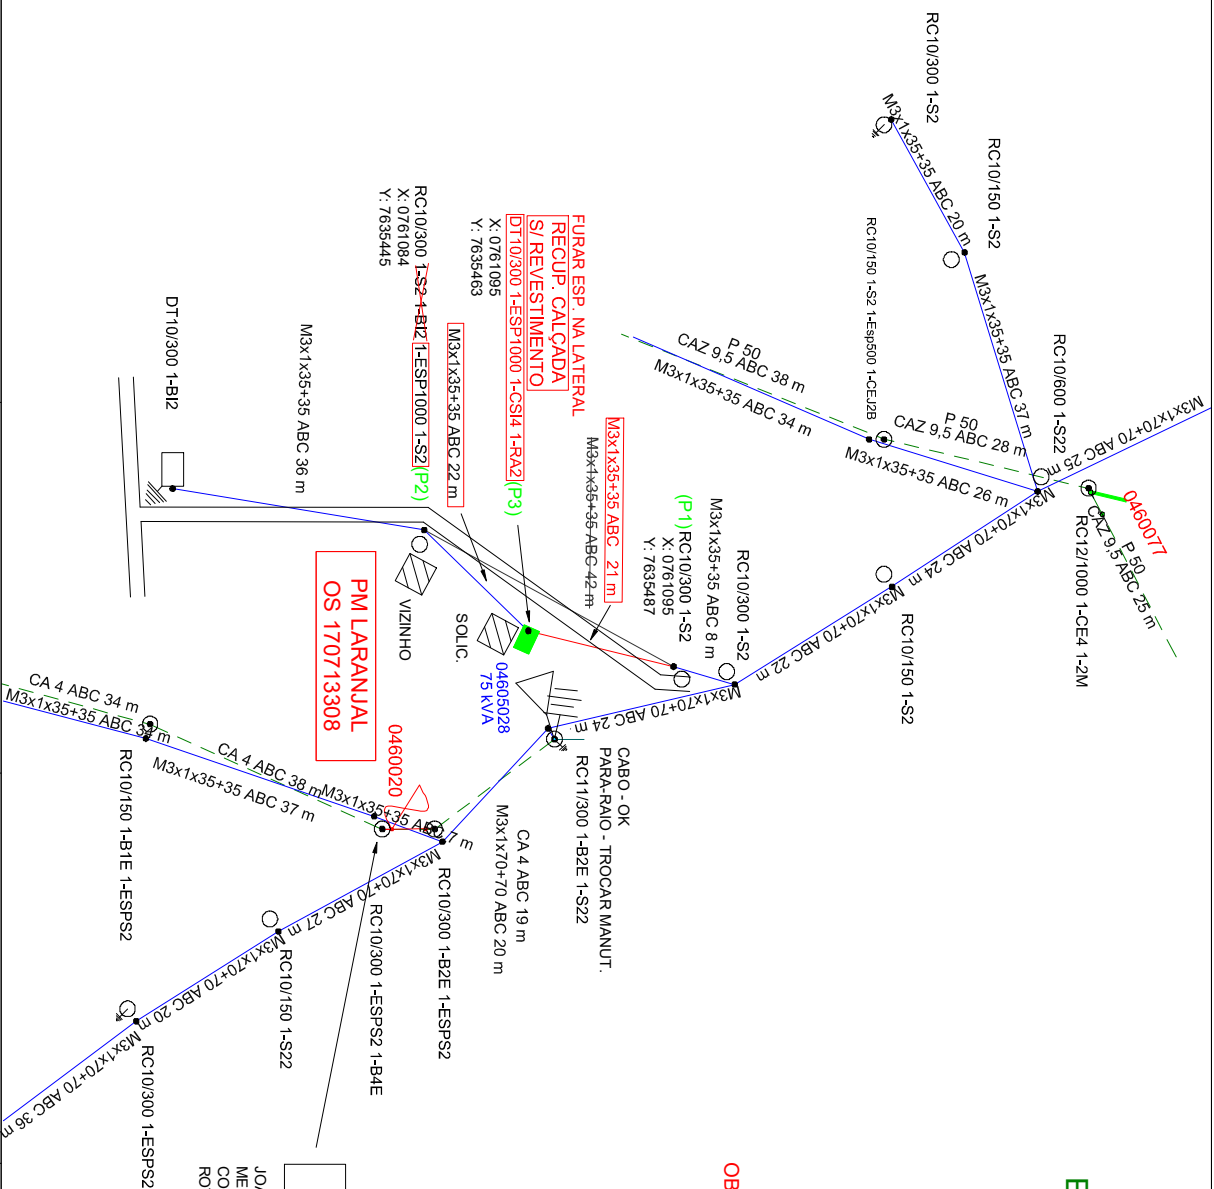

**REFERÊNCIA**

JOAO BATISTA DE AMORIM  
 MED.:079465  
 CONTA:375  
 ROTA:14

**DISTÂNCIAS**  
 CALÇADA=0,90M  
 BT X PAREDE=0,50M  
 AVANÇO=0,40M

- (P1) - REINST. -1P
- (P2) - REINST. - 2 RSTMA
- (P1) P/(P3) - REINST. - 1 RSTMA
- (P2) - REINST. - 1 RSTSUB
- REINST. - 1 RSTMA
- TROCAR - 3 RSBMA
- TROCAR - 1 RSTMA
- REINST. - 1 RSMMA
- REINST. E ABAIXAR -1P

APROVADO POR:  
*Ailton Rocha*  
**AIRTON CESAR ROCHA**  
 MATRÍCULA: 3005751

**energisa**

Siga as normas  
 registradas no  
**Destigar**  
 Secionamento do cliente após  
 autenticação do ODI

**Impedir**  
 Impedimento de reenergização.

**Testar**  
 Teste da ausência de tensão

**Aterrar**  
 Aterramento temporário  
 com equipamentos isolados dos  
 condutores dos circuitos.

**Isolar**  
 Proteção dos elementos  
 energizados na zona controlada.

**Sinalizar**  
 Instalar e sinalizar a  
 impedimento de reenergização.

**Legenda**

	Aterramento existente		Estal projetado
	Para-Raio existente		Para-Raio existente
	Poste Circular projetado		Poste Circular existente
	Poste Duplo "T" projetado		Poste Duplo "T" existente
	Poste Fibra projetado		Poste Fibra existente
	Chave Fusível projetado		Chave Fusível existente
	Cerca		Estal existente
	Aterramento projetado		Transformador

LEVANTAMENTO: FABRICIO	RESP. TÉCNICO:
PROJETO: BRUNA	HERBERT JOAO FARIA GUEDES
LAYOUT: BRUNA	CREA/SP - 260405332-2
ORÇAMENTO: RAYANE	

**OBRA N°: 020-23-00929**  
**SERVIÇO: AFASTAMENTO DE REDE**

SOLICITANTE: PM LARANJAL  
 LOCAL: RUA PROJETADA - SN - LARANJAL  
 REFERENCIA: TR - 04605028  
 GRAU DE RISCO: GRAVE  
 APOIOS:

ESC.: 1:1	OS / DM:
FOLHA: 01/01	170713308 / 510117
DATA: 05/09/2023	