

OBJETIVO: EXTENSÃO DE REDE P/IP
END: RUA GUSTAVO GARCIA DA SILVA, 69 - CENTRO - LARANJAL
A PEDIDO DE PREFEITURA MUNICIPAL LARANJAL

TEL.: (32) 99830-6488


ALIM.: LRJ-LRJ (11,4 KV)

OBRA: 020-24-00152

DM: 581465

ATIVIDADE: ILUMINAÇÃO PÚBLICA
 ACESSO: LOCAL POSSUI ACESSO

OBS: PROJETO ELABORADO EM CAMPO, COM A PRESENÇA DO COORDENADOR MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL - JULIO CARNEIRO

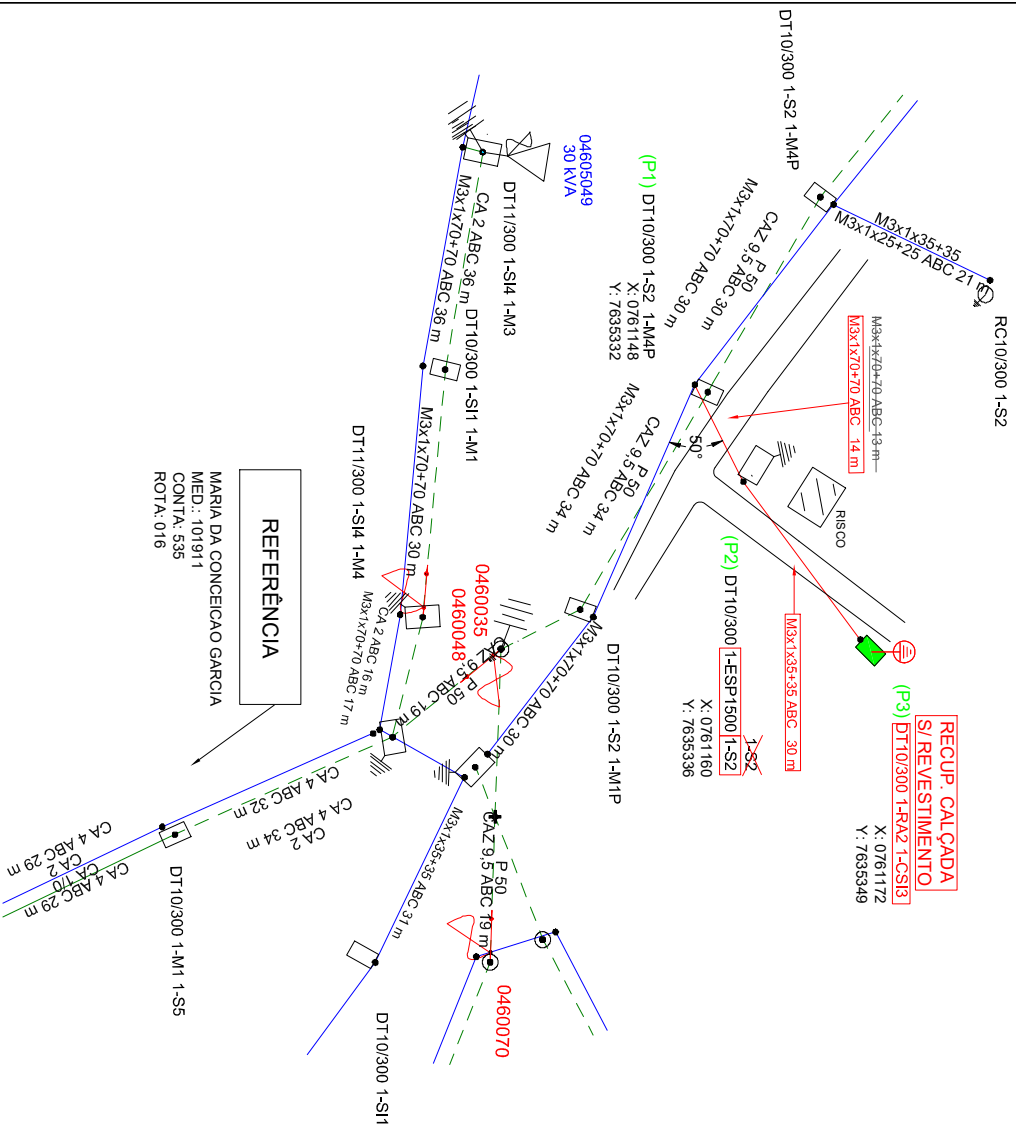

PREFEITURA MUNICIPAL LARANJAL
 OS 180492650

- (P1) - REINST 03 RSBMA
 REINST 01 RSMMA
 REINST 01 RSTSUB
 REINST IP
- (P2) - TROCAR 01 RSBMA
 REINST IP / ABAIXAR IP

REFERÊNCIA
 MARIA DA CONCEICAO GARCIA
 MED.: 101911
 CONTRA: 535
 ROTA: 016

Legenda

	Aterramento existente		Estal projetado
	Para-Raio existente		Para-Raio projetado
	Poste Circular existente		Poste Circular existente
	Poste Duplo "T" existente		Poste Duplo "T" existente
	Poste Fibra projetado		Poste Fibra existente
	Chave Fusível projetado		Chave Fusível existente
	Aterramento projetado		Transformador

LEVANTAMENTO: FABRICIO SOUZA	RESP. TÉCNICO:
PROJETO: FABRICIO MOURA	HERBERT JOAO FARIA GUEDES
LAYOUT: FABRICIO MOURA	CREA/SP - 260405332-2
ORÇAMENTO: MARCOS JOSÉ	

OBRA Nº: 020-24-00152	SOLICITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL LARANJAL
SERVIÇO: EXTENSÃO DE REDE P/IP	LOCAL: RUA GUSTAVO GARCIA DA SILVA, 69 - CENTRO - LARANJAL
	REFERENCIA: TR - 04605049
	GRAU DE RISCO: LEVE
	APOIOS:

ESC.: 1:1000	OS / DM:
FOLHA: 01/01	180492650 / 581465
DATA: 26/01/2024	

APPROVADO POR:

 AIRTON CESAR ROCHA
 MATRÍCULA: 3005751

Siga as normas
 registradas no PROCEL

Destigar
 Seccionamento do cliente após
 autenticação do OOI

Impedir
 Impedimento de reenergização.

Testar
 Teste da ausência de tensão

Aterrar
 Aterramento temporário
 com equipamentos e/ou dos
 condutores dos circuitos.

Isolar
 Proteção dos elementos
 energizados na zona controlada.

Sinalizar
 Instalar e sinalizar a
 impedimento de reenergização.